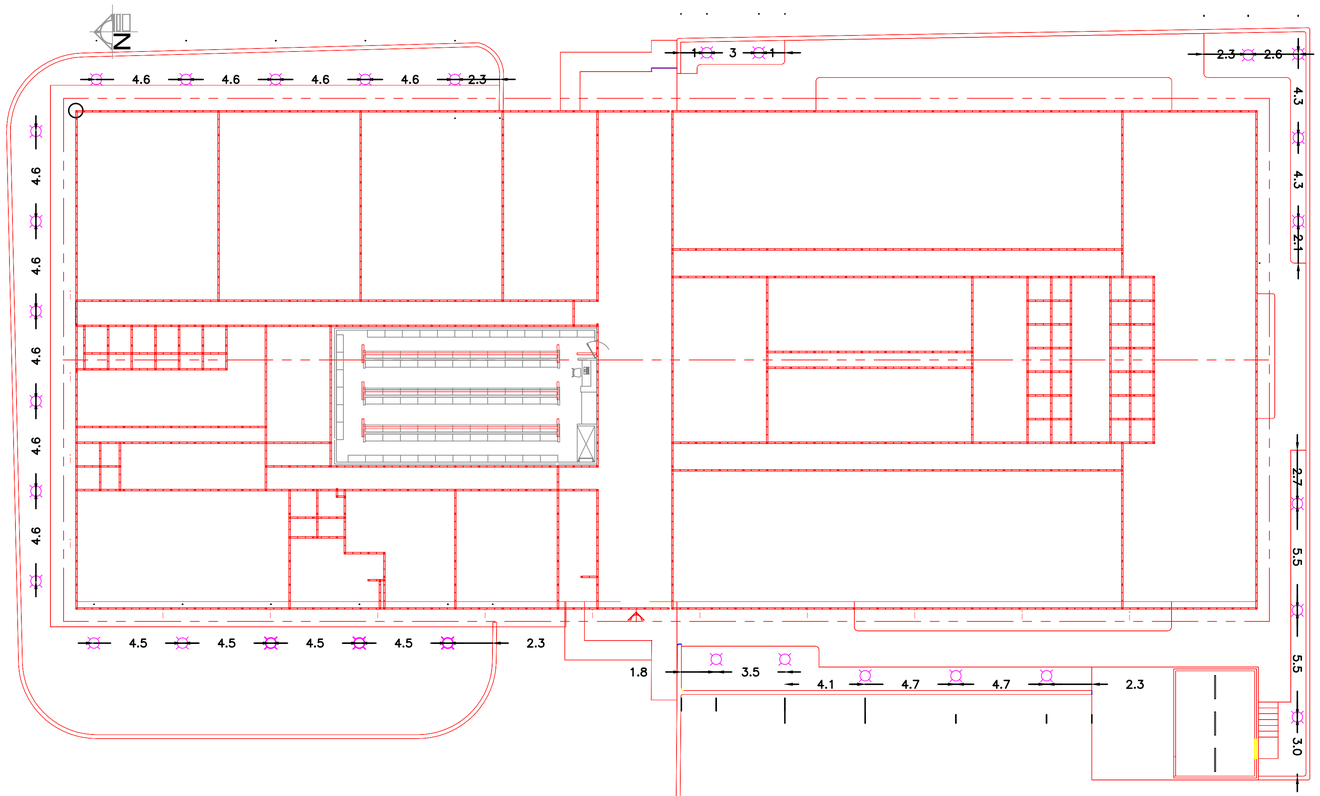

DETALLE: DISTRIBUCION DE LAMPARAS EN JARDINES PERIMETRALES EN EDIFICIO UNAPROP–12

LOCALIZACIÓN

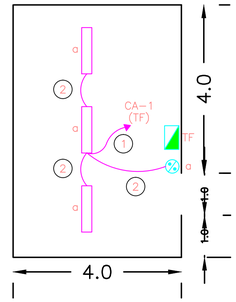



DETALLE: ILUMINACION Y CONTATOS EN CUARTO DE MAQUIINAS CISTERNAS

SIMBOLOGIA	
EN CUARTO DE MAQUINAS Y CISTERNAS	
	LUMINARIO 2X32W. DE 1.20X0.05 METROS
	CONTACTO DOBLE POLARIZADO 127 VOLTS
TF	TABLERO ELECTRICO 18 CIRCUITOS MODELO: NQ4A8100
1	2-12, 1-14 (TF) CONDUCTORES THW-LS
2	2-14, 1-14 (TF) CONDUCTORES THW-LS
3	2-10, 1, 1-12 (TF) CONDUCTORES THW-LS

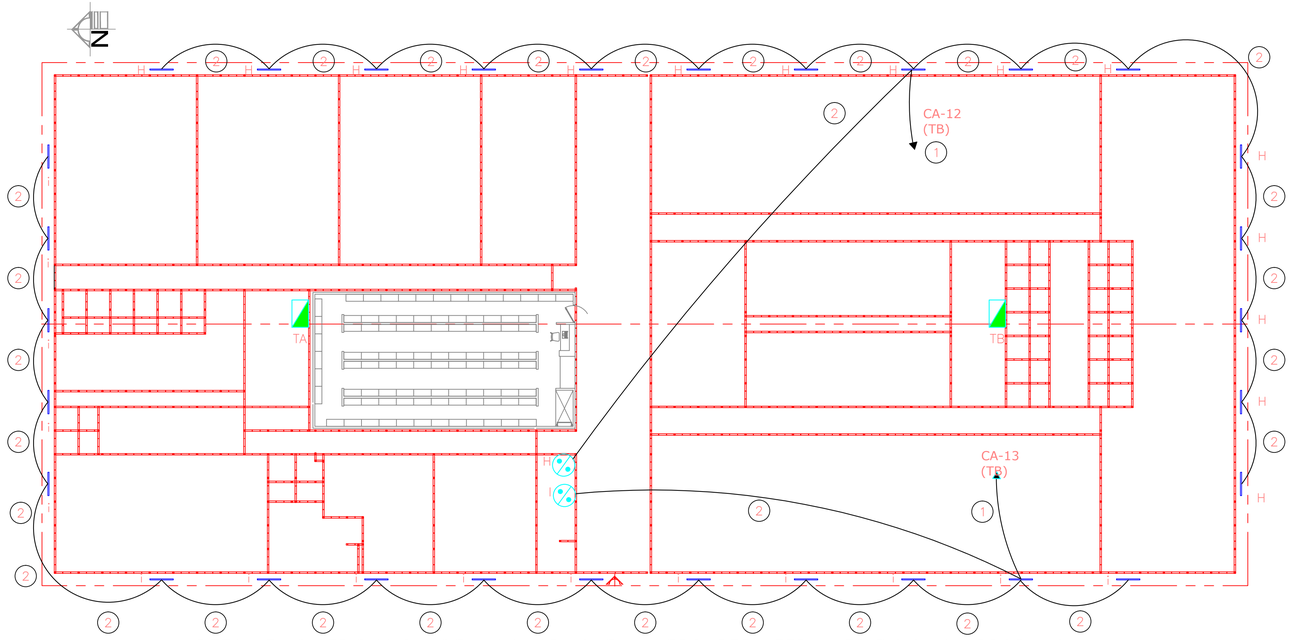

DETALLE: DISTRIBUCION DE LUMINARIAS EN ALERO PERIMETRAL EDIFICIO UNAPROP–12

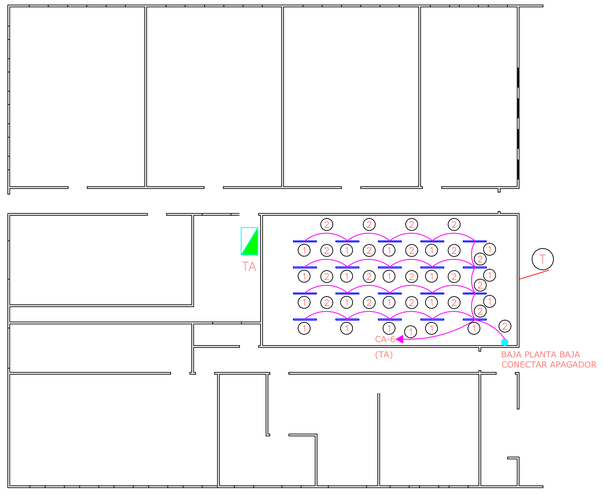

DETALLE: DISTRIBUCION DE LUMINARIAS DE SOBREPONER EN TEPANCO DEL DEPOSITO DE ARMAS Y MUNICIONES

SIMBOLOGIA	
EN ALERO PERIMETRAL, TEPANCO DEPOSITO DE ARMAS Y JARDINES PERIMETRALES EN EDIFICIO UNAPROP-12	
	LUMINARIO 2X32W. DE 1.20X0.05 METROS
	LAMPARA/ARDION VERTICAL 700 MM DE LONGITUD, MODELO: ISOLLED10V0308 LED TECNOLITE SOLAR
	APAGADOR SENCILLO
1	2-12, 1-14 (TF) CONDUCTORES THW-LS, TUBO DE 1/2 PULGADA GALVANIZADA CEDULA 10
2	2-14, 1-14 (TF) CONDUCTORES THW-LS, TUBO DE 1/2 PULGADA GALVANIZADA CEDULA 10
TA	TABLERO ELECTRICO 30 CIRCUITOS MODELO: NQ30A8225
TB	TABLERO ELECTRICO 42 CIRCUITOS MODELO: NQ42A8225
T	AREA DEL TEPANCO DEL DEPOSITO DE ARMAS
	BAJA CANALIZACION DE 1/2 PULGADA Y CONDUCTORES A LA CAJA REGISTRADORA Y AL APAGADOR UBICADA AL INICIO DE LAS ESCALERAS

FECHA	REVISIÓN	ZONA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN.	POR	APROBÓ

MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA

DIRECTOR GENERAL	GERENCIA DE INGENIERÍA	SUBGERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
FIDEL MALDONADO LÓPEZ INGENIERO	HÉCTOR AUGUSTO FLORES GONZÁLEZ INGENIERO	MARÍA DE MONSERRAT VALADÉZ SILVA INGENIERO

REVISÓ
RODOLFO HERRERA RAMOS
INGENIERO

DIBUJÓ
JESÚS DAVID WONG MAR
INGENIERO

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA DEL PUERTO DE ALTAMIRA

NOMBRE DEL PLANO:
PLANO DE ILUMINACIÓN EN ALERO PERIMETRAL, TEPANCO, DEPÓSITO DE ARMAS Y JARDINES PERIMETRALES EN EDIFICIO UNAPROP

ACOTACIONES	FECHA	ESCALA	NÚMERO DE PLANO:
METROS	AGOSTO–2025	INDICADA	**ASPN-ALT-GI-I-P053-25-0**